


XS1 «ПИТ./ГР.»

Цепь	Конт.		
«+» пит.	1	→	= Панель передняя: SA1: конт.1
«-» пит.	2	→	«- » модуля БП
Гр. +	3		
Гр. -	4		


Конт.	Цепь
1	BA2
2	BA2

XS1 «МКФ»

XS2



XS3 ТАБЛО

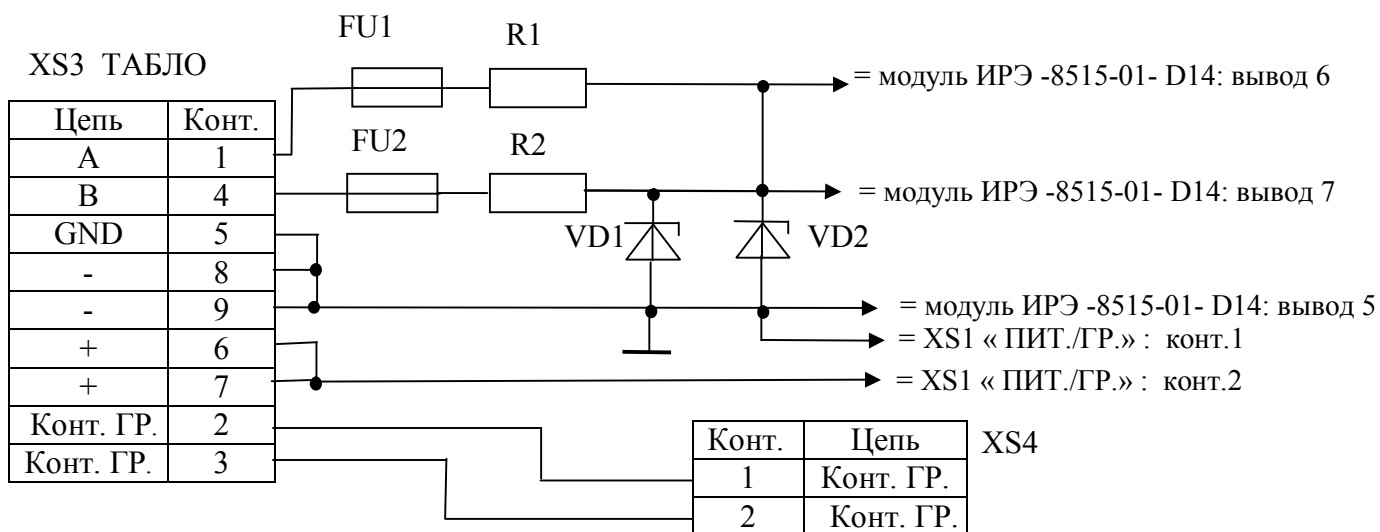

Монтаж вести проводом НВМ-0,2 ГОСТ 17515-72 и плоским кабелем FRC-02.

Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
FU1, FU2	Предохранитель самовосстанавливающийся MF-R020	2	
R1, R2	Резистор C1-4-5,1 Ом ±5%-A-0,5+5-A	2	
VD1, VD2	Диод ограничительный SA6,0	2	Доп. замена на P6KE6.8
XS1	Розетка 2PM14Б4Г1А1В ГЕО.364.126 ТУ	1	
XS2, XS4	Розетка BLS-2	2	
XS3	Розетка DB-9F	1	
1	Кабель НПЦ4.861.015	1	

					НПЦ4.135.002-02 Э4										
					Панель задняя информатора НПЦ3.553.057-01 Схема электрическая соединений										
											Лит.			Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								A			
Разраб.		Дородницкая													
Пров.		Захаров													
Т. контр.					Лист 1			Листов 1							
Нач. отд.		Рябченко													
Н. контр.															
Утв.		Вершков													
Инв. № подл.		Подп. и дата			Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата						