


XS1 «ПИТ./ГР.»

Цепь	Конт.				
«+» пит.	1	→	= Панель передняя: SA1: конт.3,4	XS2	
«-» пит.	2	→	«- » модуля БП	Конт.	Цепь
Гр. +	3	→		1	BA2
Гр. -	4	→		2	BA2

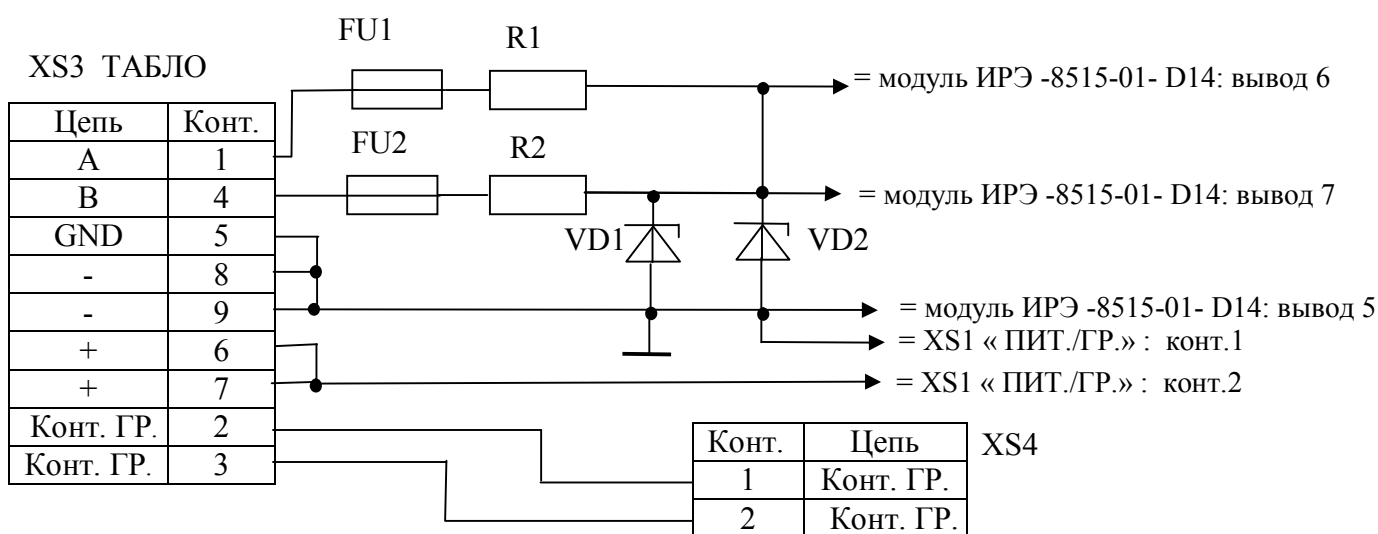

Монтаж вести проводом НВМ-0,2 ГОСТ 17515-72 и плоским кабелем FRC-02.

Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
FU1, FU2	Предохранитель самовосстанавливающийся MF-R020	2	
R1, R2	Резистор C1-4-5,1 Ом ±5%-A-0,5+5-A	2	
VD1, VD2	Диод ограничительный SA6.0	2	Доп. замена на P6KE6.8
XS1	Розетка 2PM14Б4Г1А1В ГЕО.364.126 ТУ	1	
XS2, XS4	Розетка BLS-2	2	
XS3	Розетка DB-9F	1	

					НПЦ4.135.002-05 Э4			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Панель задняя информатора НПЦ3.553.057П Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Дородницкая					A		
Пров.	Захаров							
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Нач. отд.	Рябченко							
Н. контр.								
Утв.	Вершков							
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № подл.		Подп. и дата